


CAPTEUR DE TEMPERATURE A THERMOSONDE EEx ia IIC T6, T5, T4

Manchon thermique fixe - Agrément LCIE 97.D6184X

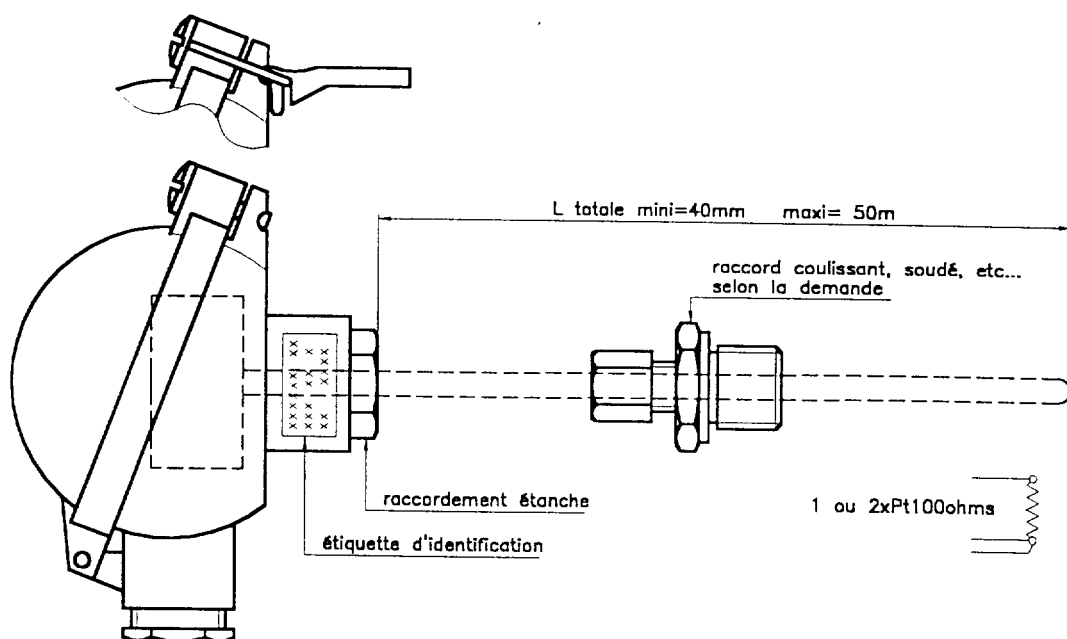

- ELEMENT DE MESURE** : Platine 1 x 100Ω à 0°C ☐
2 x 100Ω à 0°C ☒ *classe A - 2x3 fils - T° maxi 500°*
Normes IEC - NFC
- MANCHON THERMIQUE** : Chemisé à isolant minéral ø3mm ☐ ø4,5mm ☐ ø6mm ☐ ø8mm ☐
Tube rigide obturé ø6mm ☒ *L = 250mm*
- Matière : Inox 304 ☐ 316 ☒ 321 ☐
Autre métal
- ISOLANT** : MgO ☒ Autre
- FIXATION** : Raccord réglable ☐ Bride réglable ☐
Raccord soudé ☐ Bride soudée ☐
Description *Sans*
- TETE DE RACCORDEMENT** : Alliage léger ☒ *DAN* Noryl ☐
Presse étoupe PG16 ☒ Avec amarrage ☐
- CONNECTION** : Bornier ☒ Transmetteur 4-20mA ☐
- MARQUAGE** : Etiquette sur tête de raccordement

V/Code : *RS3706329*

FC079-02/98-0

CORREGE
TEMPERATURE

R.N. 13 - CHAIGNES - B.P. 55 - F - 27120 PACY-SUR-EURE
Tel. : 33 (0) 232 262 600 Fax : 33 (0) 232 364 072
<http://www.correge.fr> - E.Mail : info@correge.fr